



агентство
Энерго
СБЕРЕЖЕНИЯ

КОГУП «Агентство энергосбережения»
тел. (8332) 25-56-60



ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Энергоаудит;
- Химическая промывка котлов, теплообменного оборудования и трубопроводов;
- Внедрение энергоэффективных элементов и систем;
- Пусконаладочные работы;
- Гидравлическая наладка тепловых сетей;
- Тепловизионное обследование.

ЗА 16 ЛЕТ ПРОВЕДЕНО :

320 энергоаудитов котельных, тепловых и водопроводных сетей

100 режимных наладок и испытаний теплоэнергетического оборудования

250 химических промывок

150 технических экспертиз

Химико-технологическая очистка теплообменного оборудования в любое время года

**КОГУП «Агентство энергосбережения»
тел. (8332) 25-56-60**




ТЕХНОЛОГИЯ «СТОК» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- КОТЛОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ;
- СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ;
- СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА;
- СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
- ВСЕХ ВИДОВ БОЙЛЕРОВ, В Т.Ч. ПЛАСТИНЧАТЫХ.

КОГУП «Агентство энергосбережения»
тел. (8332) 25-56-60




ПЕРЕРАСХОД ТОПЛИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

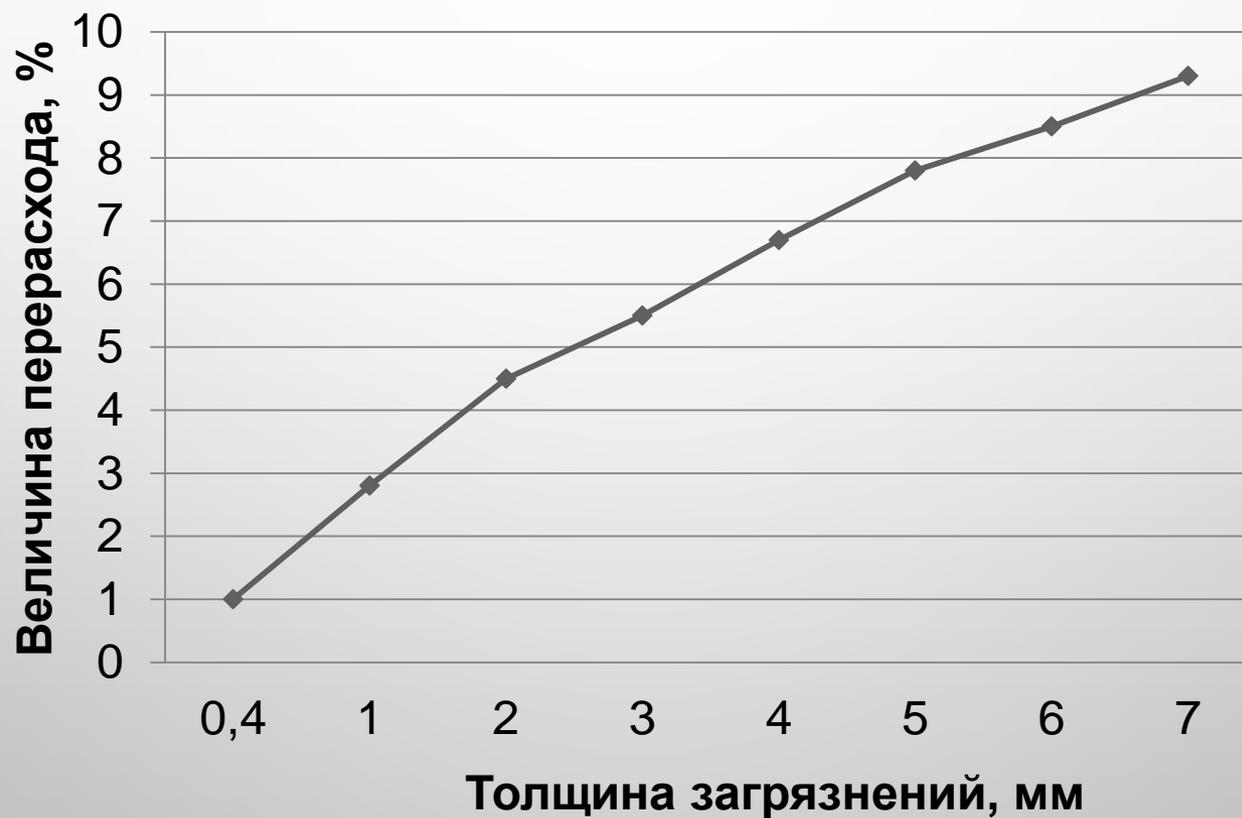




**Водоводяной подогреватель
до очистки**

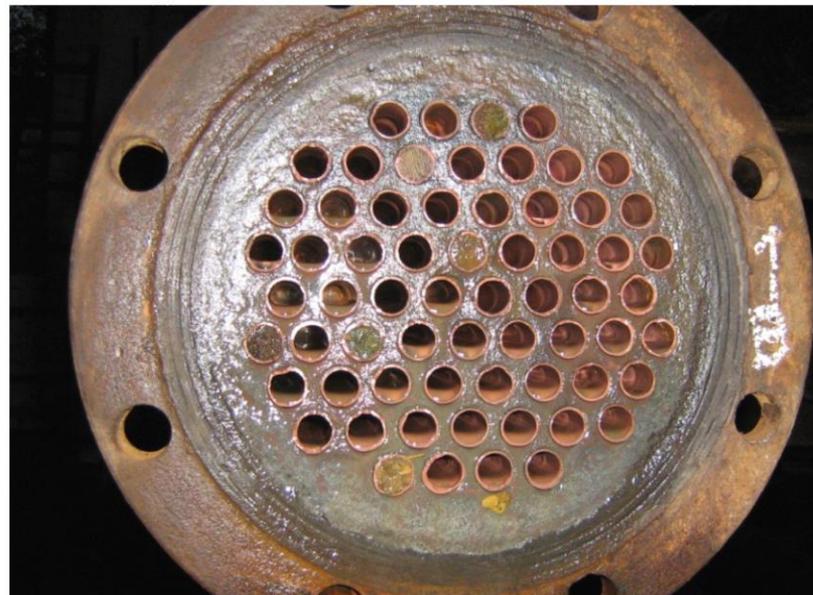


**После химико-технологической
очистки**




**Пластинчатый
теплообменник ЦТП-6
г. Кирова
до химической очистки**

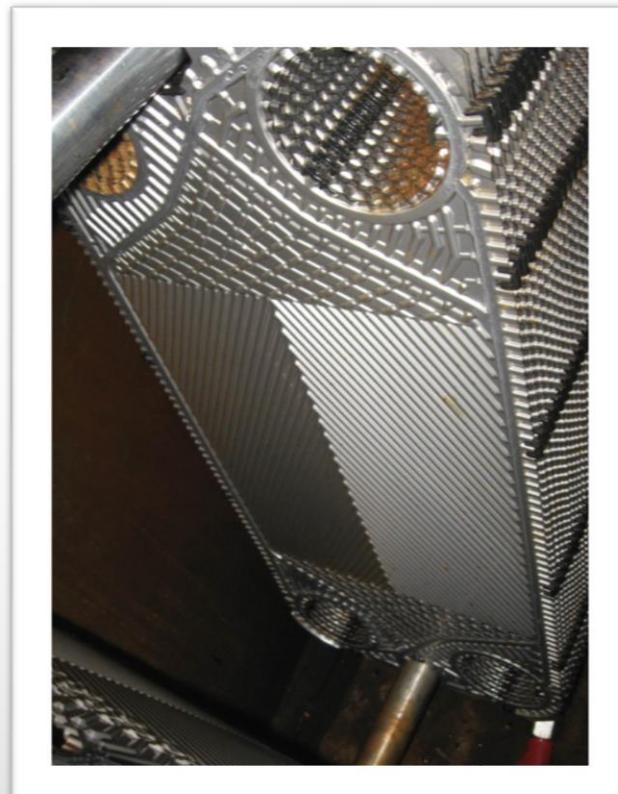

**Пластинчатый
теплообменник
после химической
очистки**

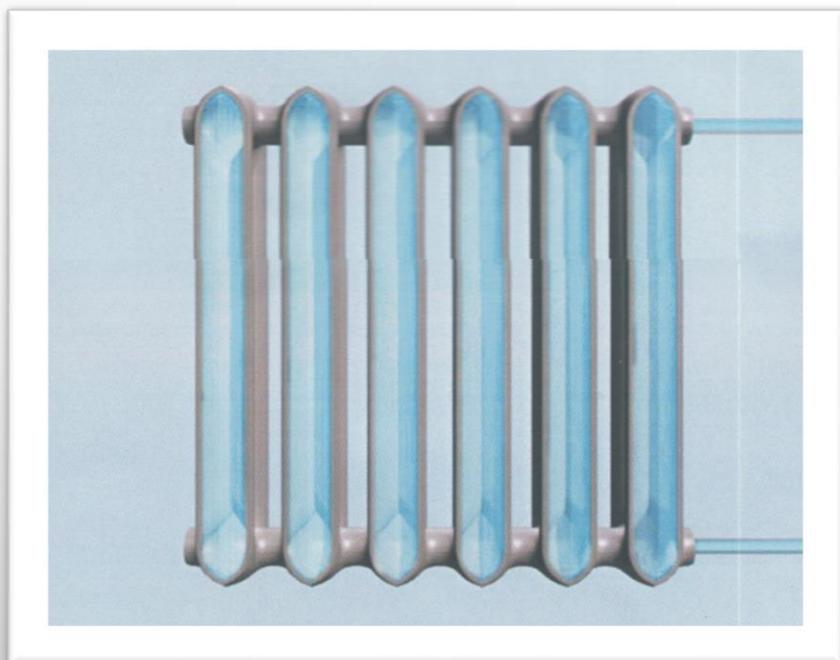

**Новый радиатор системы
отопления**

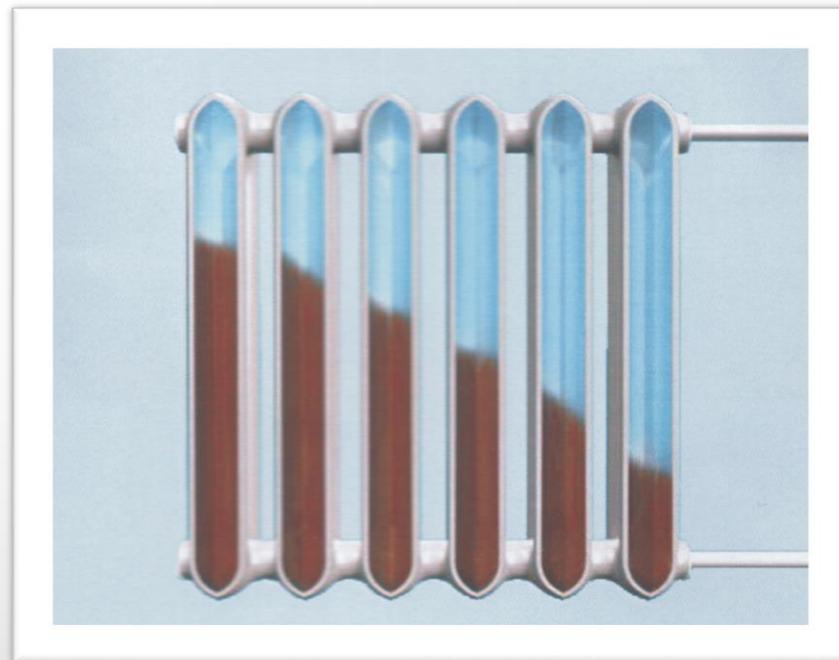

**Радиатор после нескольких
лет эксплуатации**

Технология обеспечивает:

- удаление отложений и накипи с теплопередающих поверхностей;
- увеличение тепловой эффективности оборудования;
- бережное отношение к металлу, антикоррозийную обработку.

Особенности технологии:

- использование циркуляционно-проточной установки (ЦПУ) «СТОК»;
- уменьшается время растворения отложений за счет подогрева реагента;
- наличие систем реверса для смены направления течения раствора.



РЕЗУЛЬТАТ:

- нормальная циркуляция воды в системе;
- увеличение тепловой эффективности оборудования;
- экономия финансовых средств.



Спасибо за внимание!

И.О начальника ПТО
Адеков Андрей Леонидович

Тел. 255-660

КОГУП «Агентство энергосбережения»
тел. (8332) 25-56-60

